

# ISLAK ALARM VANASI

## WET ALARM VALVE

### Ürün Tanımı / Product Identification

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gövde / Body                | EN GJS 400 -18LT                  |
| Klape / Disc                | EN GJS 400-18LT                   |
| Kapak / Bonnet              | EN GJS 400-18LT                   |
| Sit / Seat                  | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |
| Mil / Stem                  | X20Cr13                           |
| Kapak Conta / Bonnet Gasket | EPDM                              |
| Klape Conta / Disc Gasket   | EPDM                              |
| Klape Pul / Disc Washer     | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |

### Teknik Özellikler / Technical Specifications

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Ölçü / Dimensions                | DN100, DN150, DN200                |
| Basınç Sınıfı / Working Pressure | 300 psi, 21 bar                    |
| Bağlantı / Connection            | Flanş Bağlantı / Flange Connection |

### Kullanım Alanları / Areas of Usage

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Konut / House      | Depo / Warehouse                  |
| Hastane / Hospital | Fabrika / Factory                 |
| Otel / Hotel       | Kütüphane / Library               |
| Okul / School      | Havalimanı / Airport              |
| Yurt / Dormitory   | Alışveriş Merkezi / Shopping Mall |
| Otopark / Car Park | İş Merkezi / Trade Center         |

### Test ve Tasarım Standartları / Test and Design Standards

Fabrika Test Basıncı - 42 bar (600 psi) / Factory Test Pressure - 42 bar (600 psi)

Çalışma Sıcaklığı +4°C / +87°C / Working Temperature +4°C / +87°C




Tasarım / Design - TS EN 12259-2, FM 1041, UL 193

Flanş Bağlantı / Flange Connection - EN 1092-2 / PN16




### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)

| Vana Ölçüsü / Nominal Size | A   | B   | C   | D   | dx | K   |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| DN100 (4")                 | 620 | 680 | 420 | 225 | 19 | 180 |
| DN150 (6")                 | 650 | 680 | 420 | 290 | 23 | 240 |
| DN200 (8")                 | 690 | 680 | 450 | 340 | 27 | 295 |

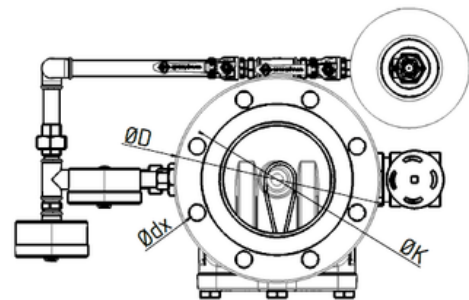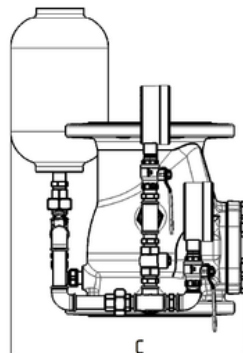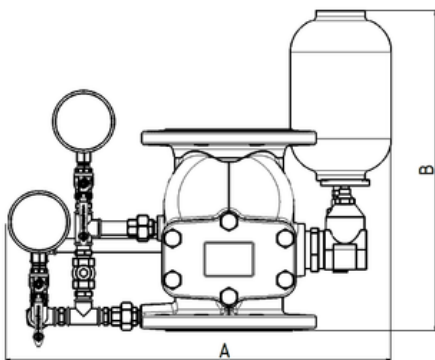

# ISLAK ALARM VANASI / WET ALARM VALVE

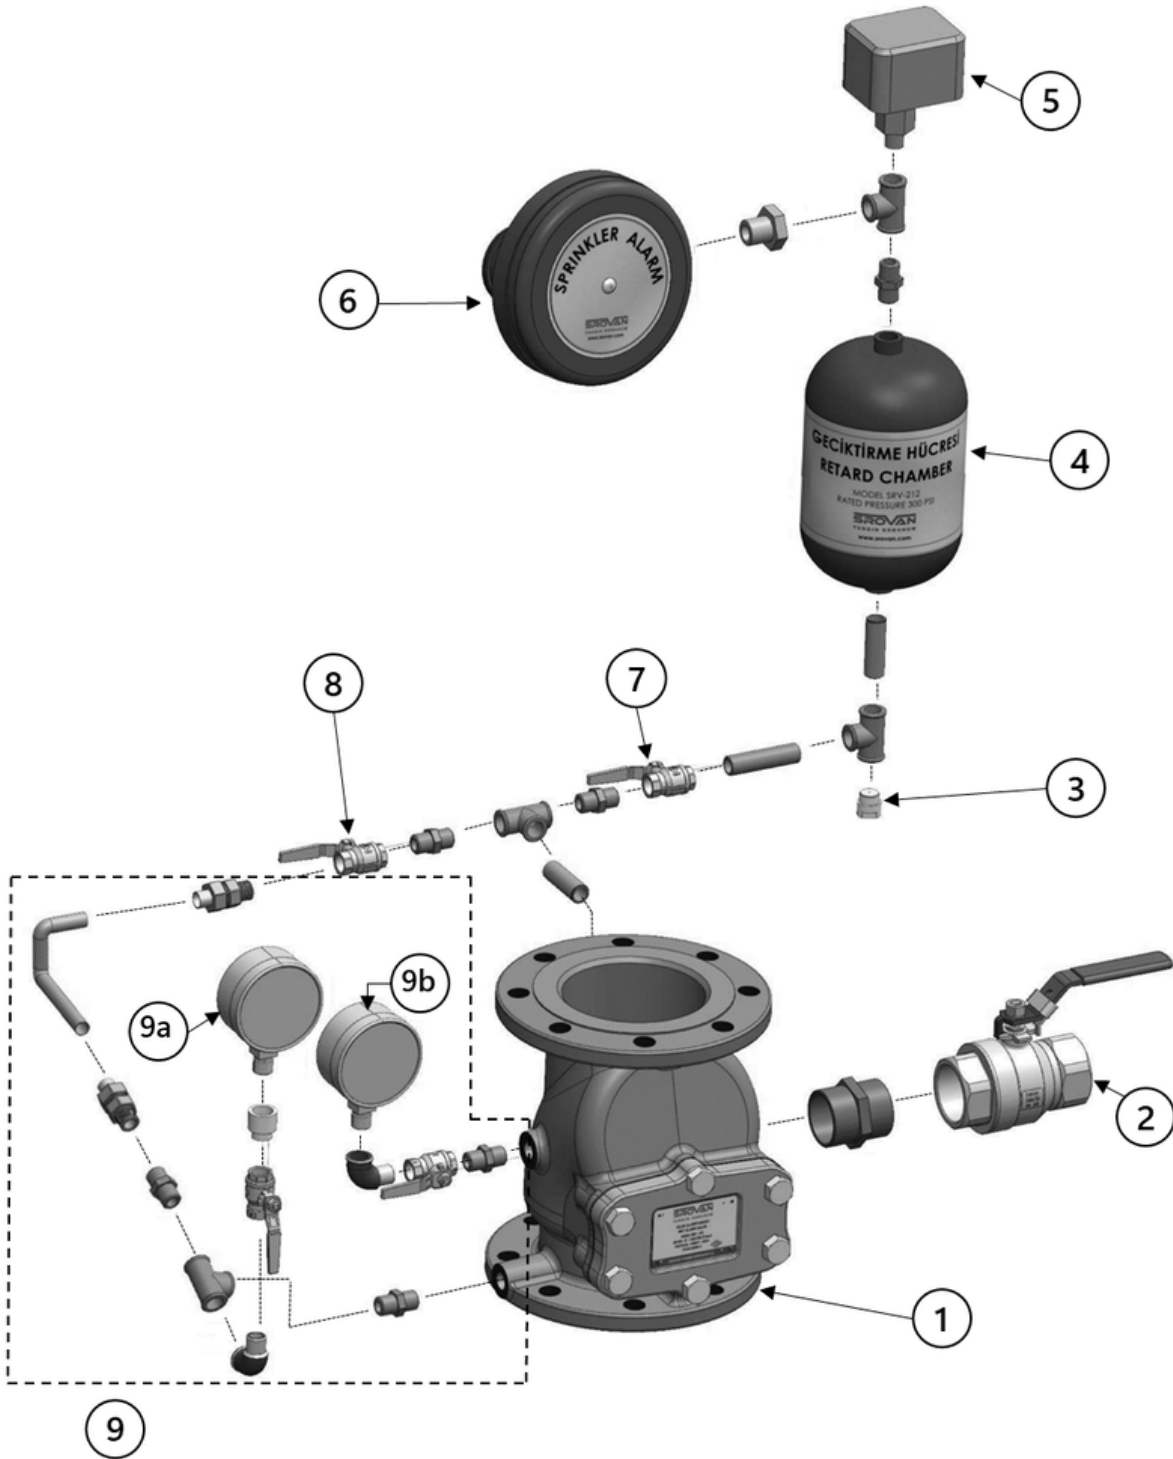

| Parça No / Part No | Parça Adı / Part Name                              | Adet / Quantities |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1                  | Gövde / Body                                       | 1                 |
| 2                  | Ana Drenaj Vanası / Main Drain Valve               | 1                 |
| 3                  | Damlatma / Boşaltma Vanası / Ball Drip Valve       | 1                 |
| 4                  | Geciktirme Hücresi / Retard Chamber                | 1                 |
| 5                  | Basınç Anahtarı / Pressure Switch                  | 1                 |
| 6                  | Motor Alarm Gong / Motor Gong                      | 1                 |
| 7                  | Alarm Küresel Vanası / Alarm Ball Valve            | 1                 |
| 8                  | Alarm Test Küresel Vanası / Alarm Test Check Valve | 1                 |
| 9                  | Trim Seti - Manometreler / Trim Set - Manometers   | 1-2               |